


Miljørapport 2022 – Vollsveien 4B

FORBRUK STRØM OG FJERNVARME FELLESANLEGG


2022	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	216 737,60	0
Fjernvarme	307 429,94	1466,44
Fjernkjøling	12 410,00	46,41

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

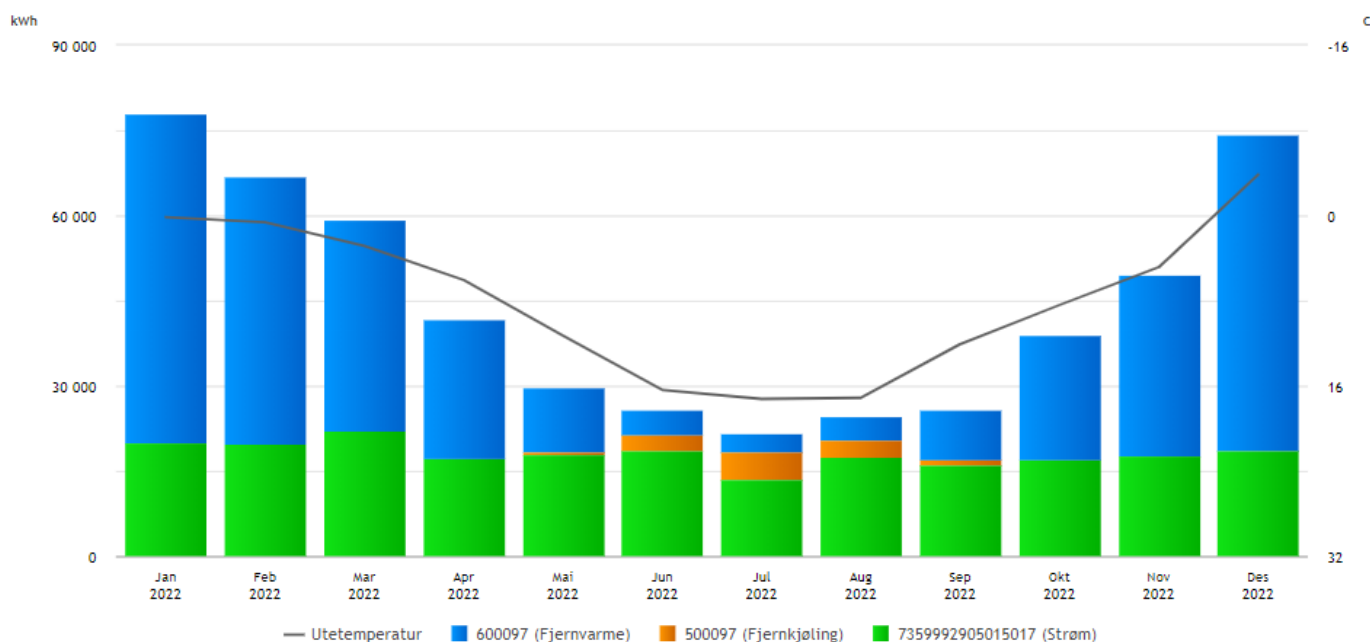

FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m ³
Hovedvann - 44376429	1048

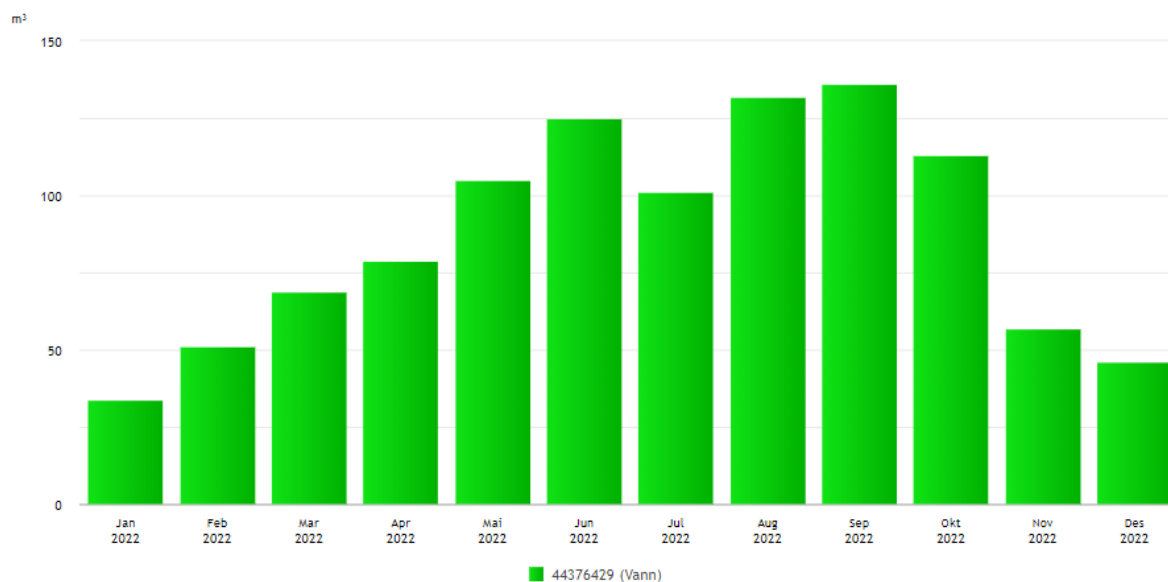

AVFALLSRAPPORT

Avfallstype	Kg
9900 Blandet avfall	3 410,00
1200 Papir, papp og kartong	2 040,00
1100 Bioavfall og slam	2 060,00
1500 EE-avfall	170,00
Totalt	7 680,00
Sorteringsgrad	55,60 %

