


Miljørapport 2023 – Vollsveien 4B

FORBRUK STRØM OG FJERNVARME FELLESANLEGG

2023	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	220 521,50	88 649,64
Fjernvarme	334 750,00	1 596,76
Fjernkjøling	26 810,00	100,27

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.


kWh

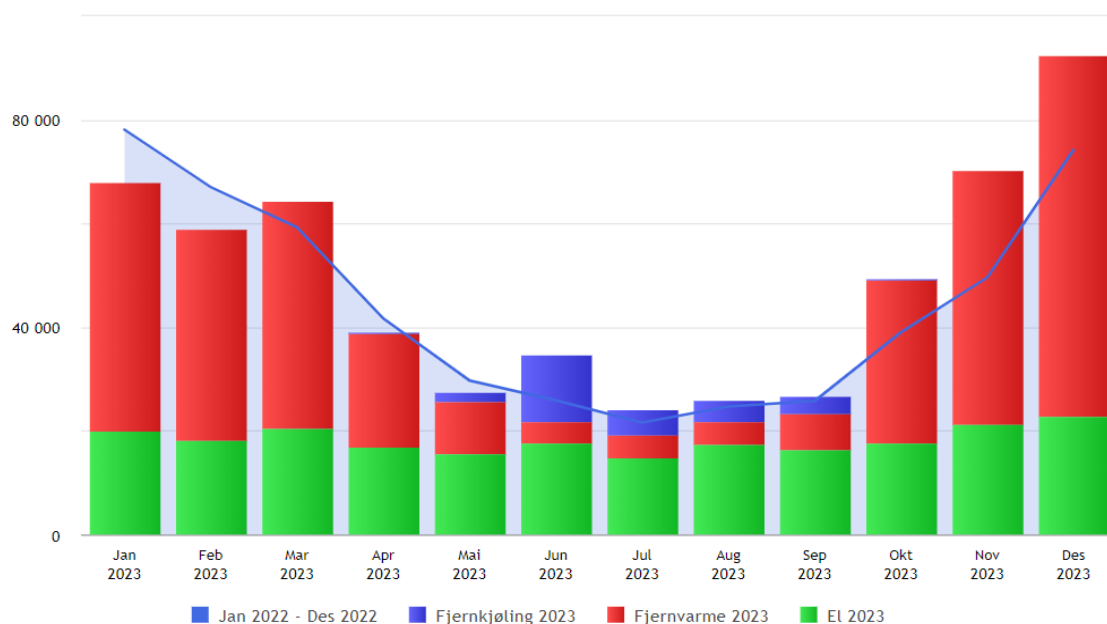

FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m ³
Hovedvann - 44376429	1 900

m³

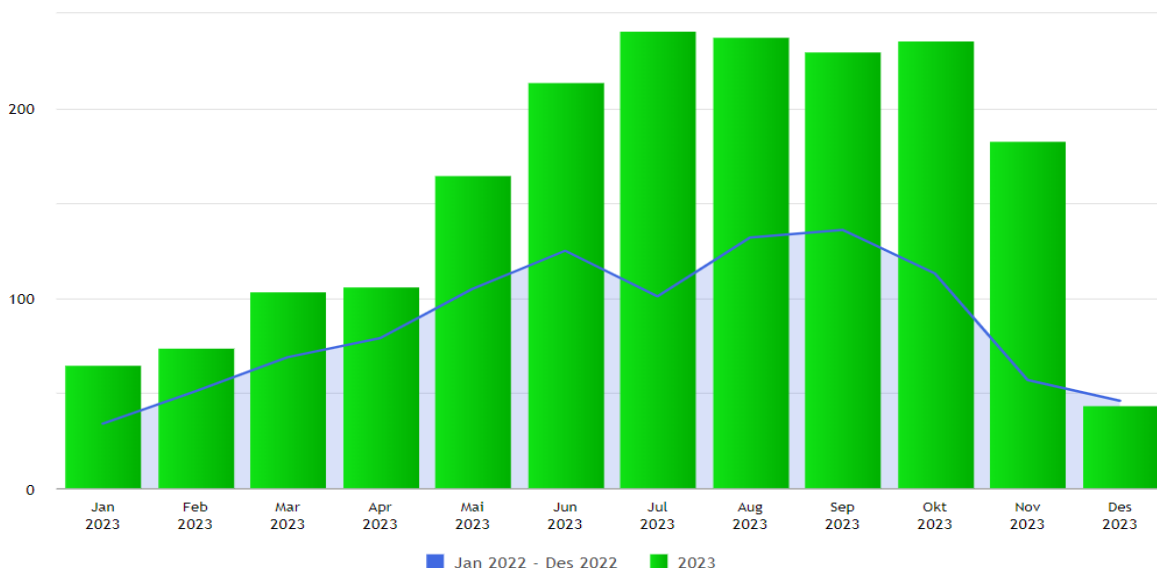

AVFALLSRAPPORT

Avfallstype	Kg
9900 Blandet avfall	3 900,00
1200 Papir, papp og kartong	1 840,00
1100 Bioavfall og slam	1 450,00
1500 EE-avfall	160,00
Totalt	7 350,00
Sorteringsgrad	46,93 %

