


Miljørapport 2021 – Karenslyst allé 5

FORBRUK STRØM FELLESANLEGG

2021	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	111 651,7	44 883,98

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

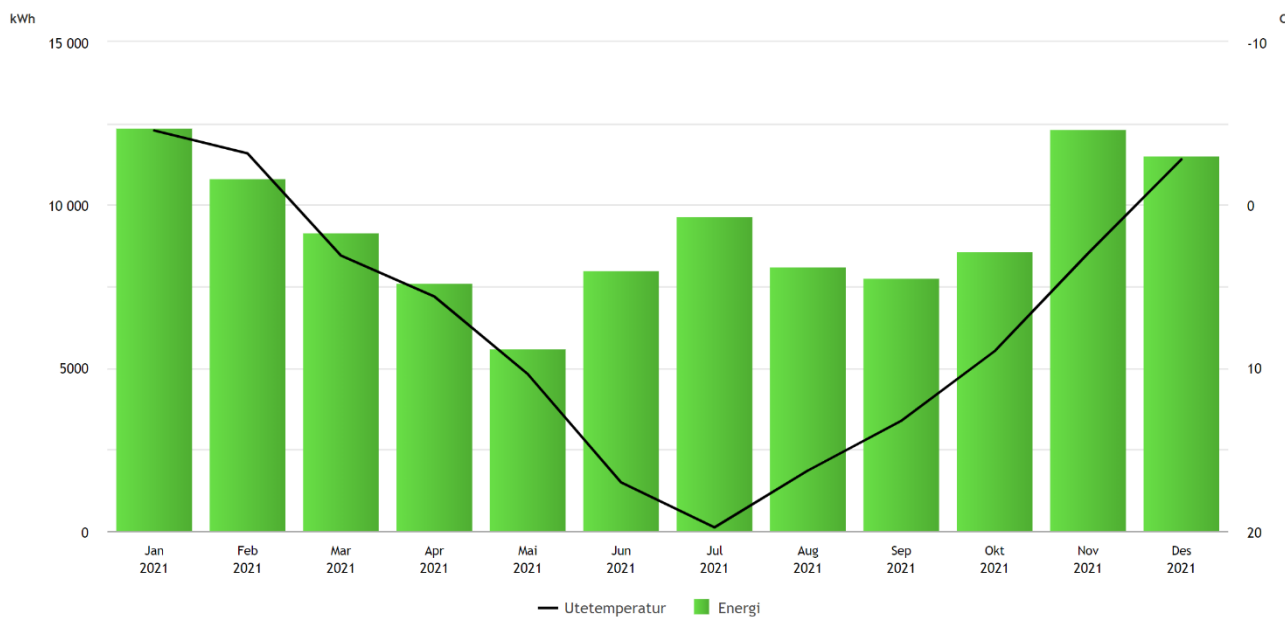

FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m ³
Hovedvann - 29909	1056
Totalt forbruk	1056

